

هدف: نحوه برطرف کردن ایراد سرد شدن رادیاتورها		
شماره سرویس بولتن: GISSVCB12013	ارائه دهنده راه حل: کوماس	تاریخ ثبت: ۱۳۹۰/۱۲/۲۳
دامنه کاربرد: کلیه نمایندگان	پدید آورنده: کوماس	واحد درخواست کننده: کلیه نمایندگان
m.koomas@goldiransvc.ir		

گاهی اوقات برخی از مشتریان از این موضوع “تا زمانی که رادیاتور ها سرد نشده بویلر روشن نمی شود” شکایت دارند. جهت اصلاح به روش زیر عمل کنید:

جهت کاهش Δt و تنظیم دمای بازگشت بویلر مدل پرستیژ به روش زیر عمل کنید :




۱- ابتدا سلکتور را روی func قرار بدهید :

۲- دکمه set را بزنید تا بر روی دیسپلی set14 نمایان شود :



هدف: نحوه برطرف کردن ایراد سرد شدن رادیاتورها		
شماره سرویس بولتن: GISSVCB12013	ارانه دهنده راه حل: کوماس	تاریخ ثبت: ۱۳۹۰/۱۲/۲۳
دامنه کاربرد: کلیه نمایندگان	پدید آورنده: کوماس m.koomas@goldiransvc.ir	واحد درخواست کننده: کلیه نمایندگان

۲- با زدن دکمه های (+ و -) دمای دلخواه Δt را انتخاب کنید :

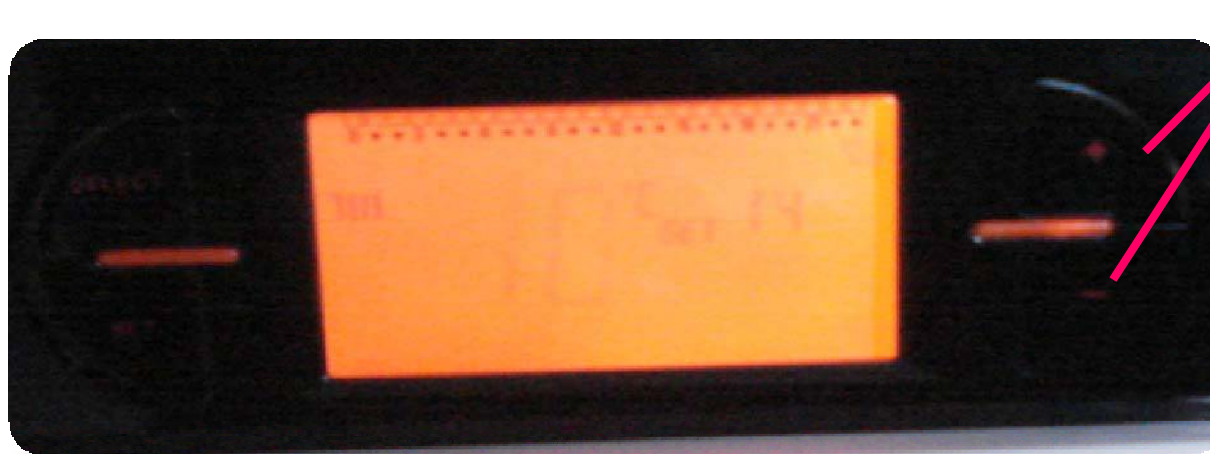

۴- پس از انتخاب دما دکمه SELECT را فشار دهید :



۵- سلکتور را به حالت زمستانه برگردانید و دمای گرمایشی و بهداشتی را تنظیم نمایید.

